



УСТАНОВКА СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ В КОРПУС ПРИВОДА

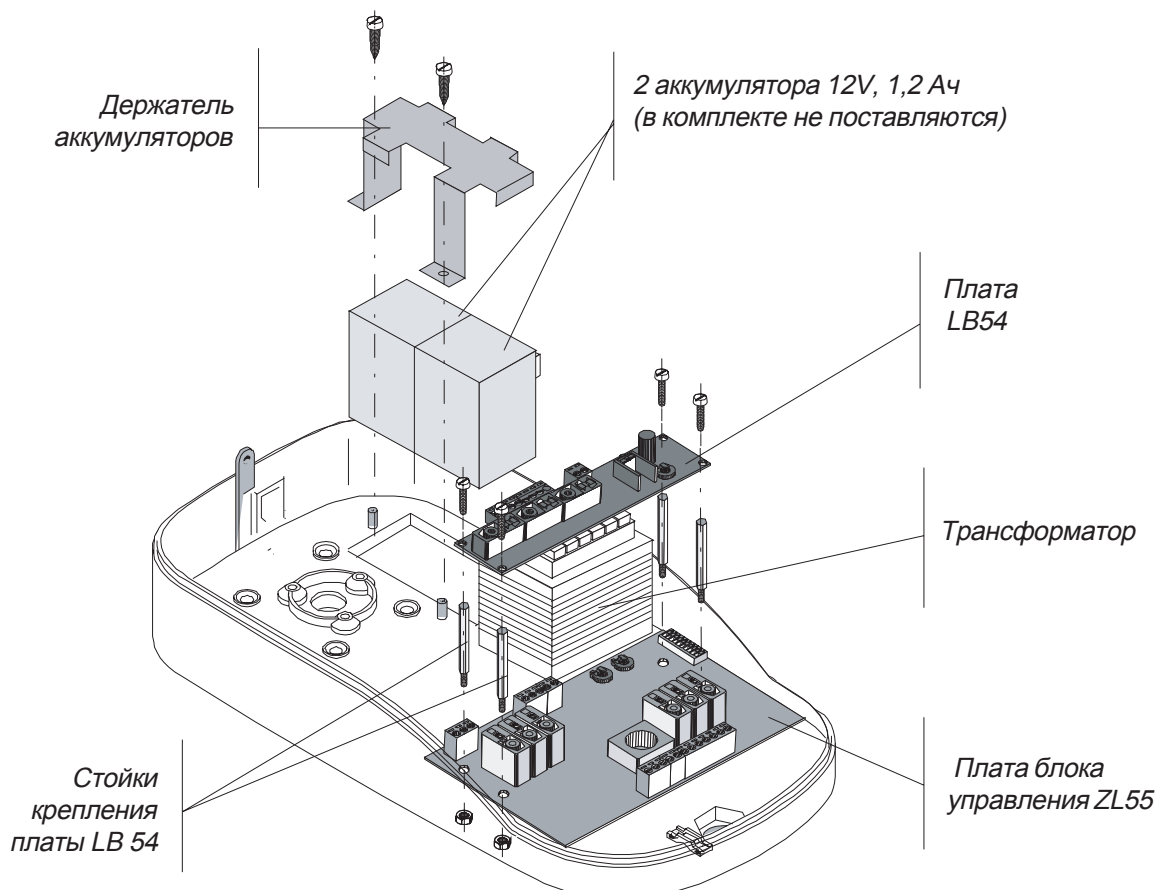

- Закрепите плату резервного питания LB54 на стойках, установленных на плате блока управления ZL55.
- Установите аккумуляторы и закрепите их держателем.
- Электрические подключения производите согласно схемам представленным на странице 2.


ВНИМАНИЕ! Все подключения проводить при отключенном электропитании!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ZL54 К ПРИВОДУ V700

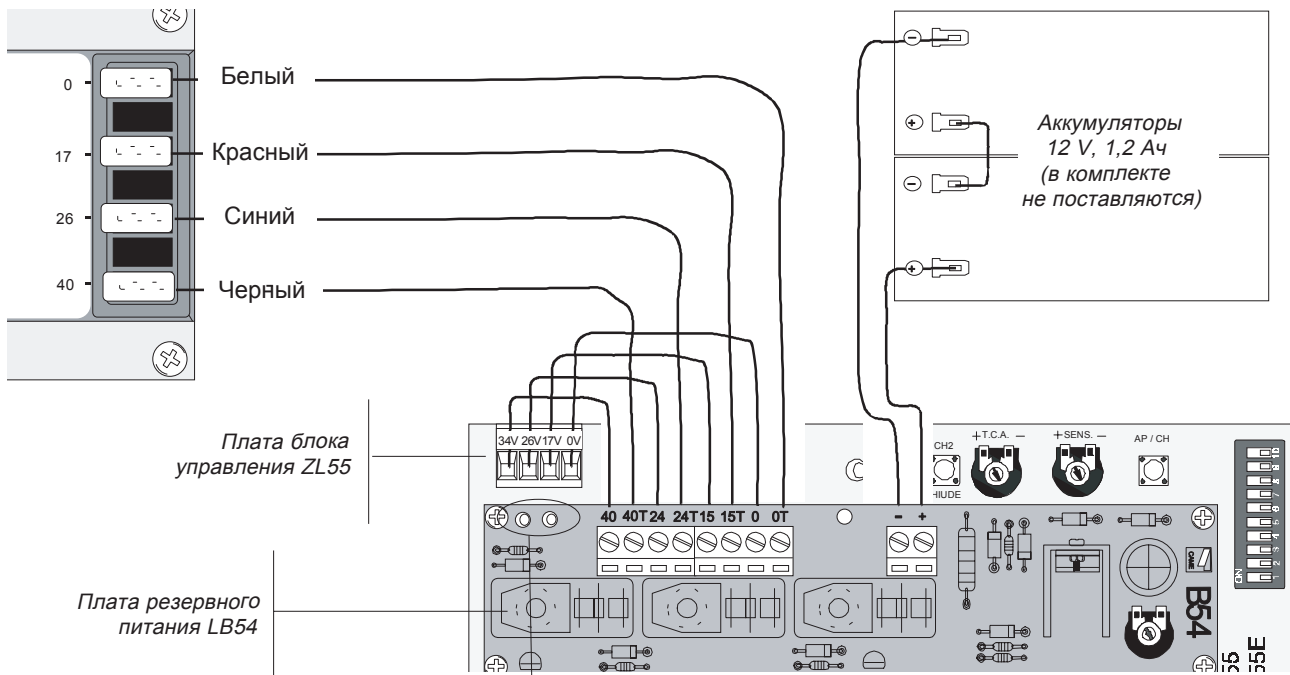

ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР - Наличие основного питания (220V)
КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР - Аккумуляторы разряжены

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ZL54 К ПРИВОДУ V600

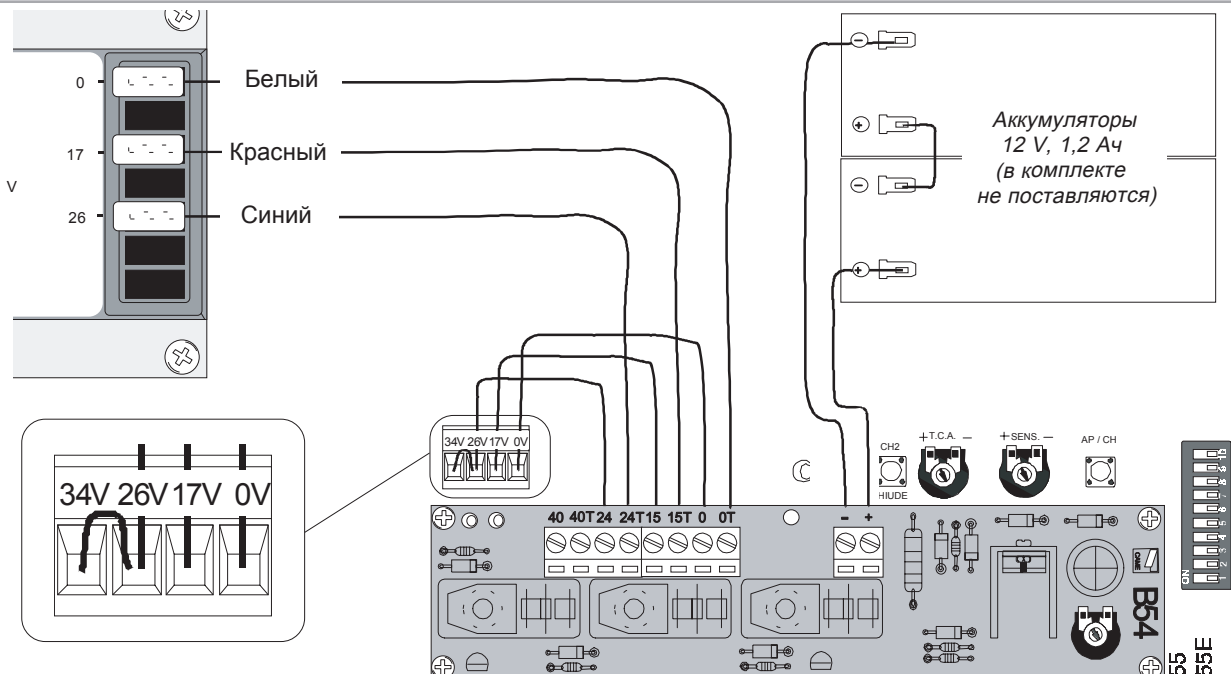

Management quality certificate
DIN EN ISO 9001



Registration №
12 100 8953

Официальное представительство в Украине
компании CAME Cancelli Automatici S.p.A.
ООО «CAME Украина»
03141, Киев
ул. Николая Амосова 2, офис 4
Тел.: (044) 270-48-18
Факс: (044) 270-48-20
Сервисная служба: service@came.com.ua